
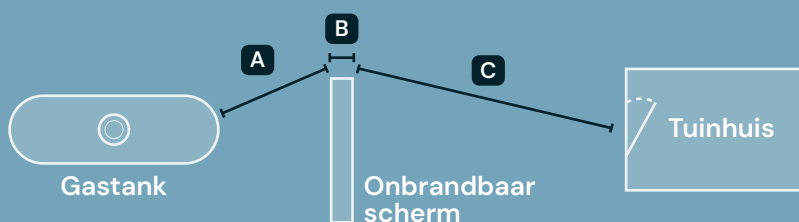


Bovengrondse tank

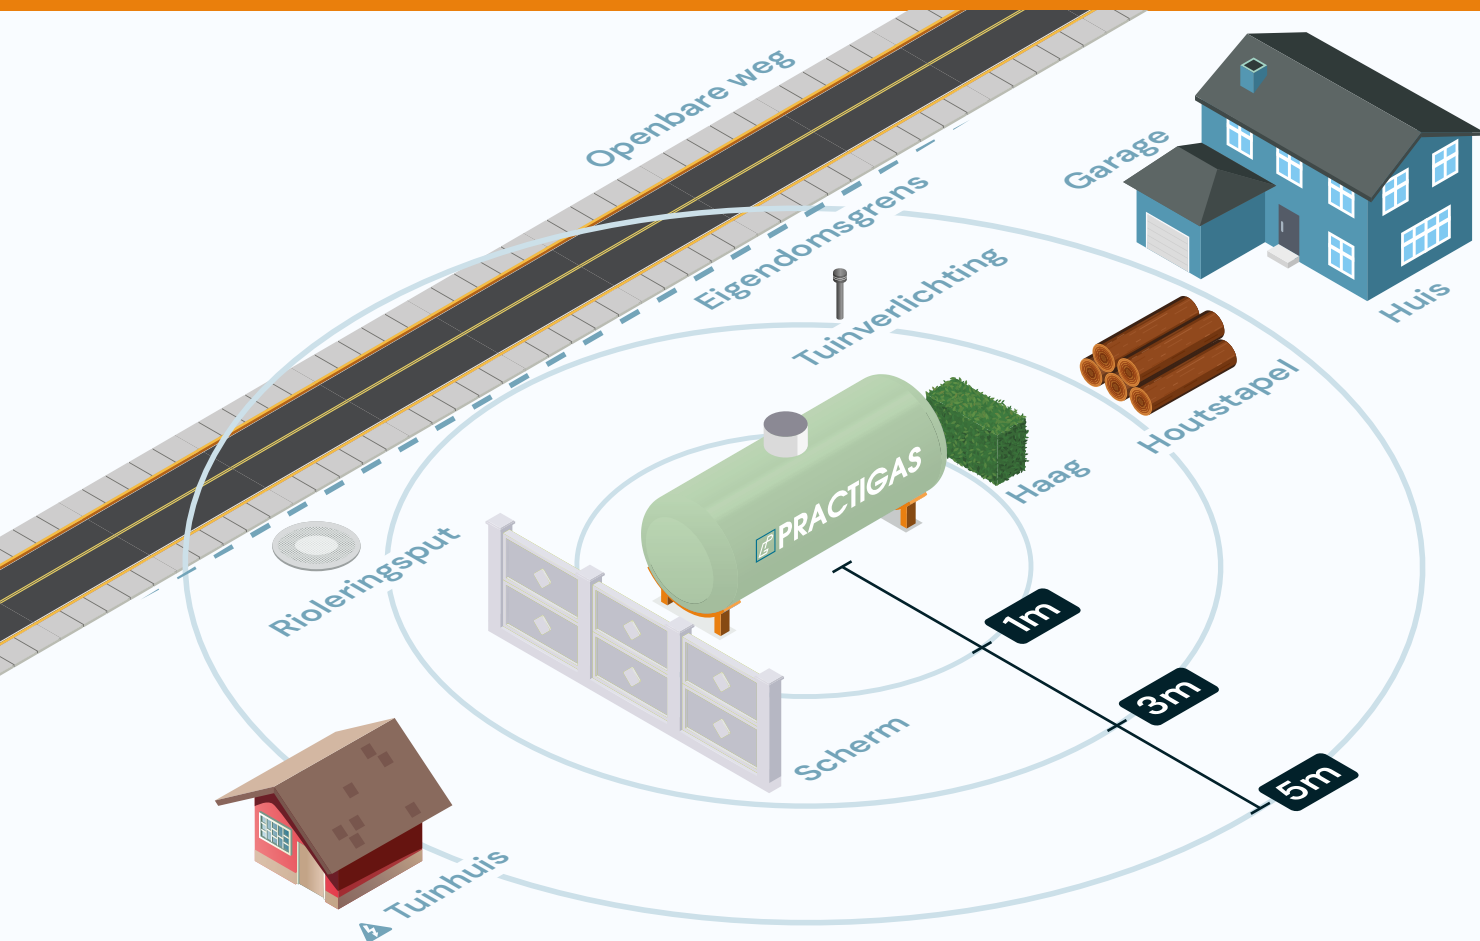

$$A + B + C \geq 5m$$

A Minimale veiligheidsafstanden, vanaf de tank (voor tanken $\leq 3 \text{ m}^3$)

1 m | Vrije doorgang rond de tank

3 m | Van eigendomsgrens
Van openbare weg (rooilijn)
Van brandbaar materiaal
Tuinverlichting (elektrische bronnen)
Open putten niet in verbinding met lokalen

5 m | Van opening woonlokaal
Van opening lokaal ZONDER
openvuur verbod
Van toegang tot een kelder

B Scherm op minstens 1m van de tank (voor tanken $\leq 3 \text{ m}^3$)

Met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten

- ▶ Een dicht en onbrandbaar scherm
- ▶ Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,50 m overtreffen en moet tenminste 1,5 m hoog zijn. Bijkomend dient men rekening te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5 m bevinden.

C Elektrische installaties

Volgens zonering (behalve voor EX bescherming).

D Verbod

Het is verboden tanken binnen of op het dak van een gebouw of in gemetselde kuilen aan te leggen.

Bovenstaande gegevens zijn ENKEL van toepassing voor tanken met een **grootte kleiner of gelijk aan 3 m^3** , gegevens voor andere tanken dienen opgevraagd te worden bij de maatschappij.