
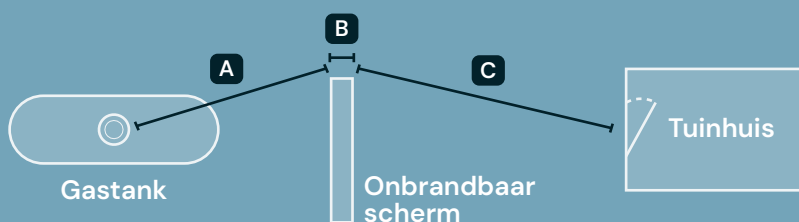


Ondergrondse tank

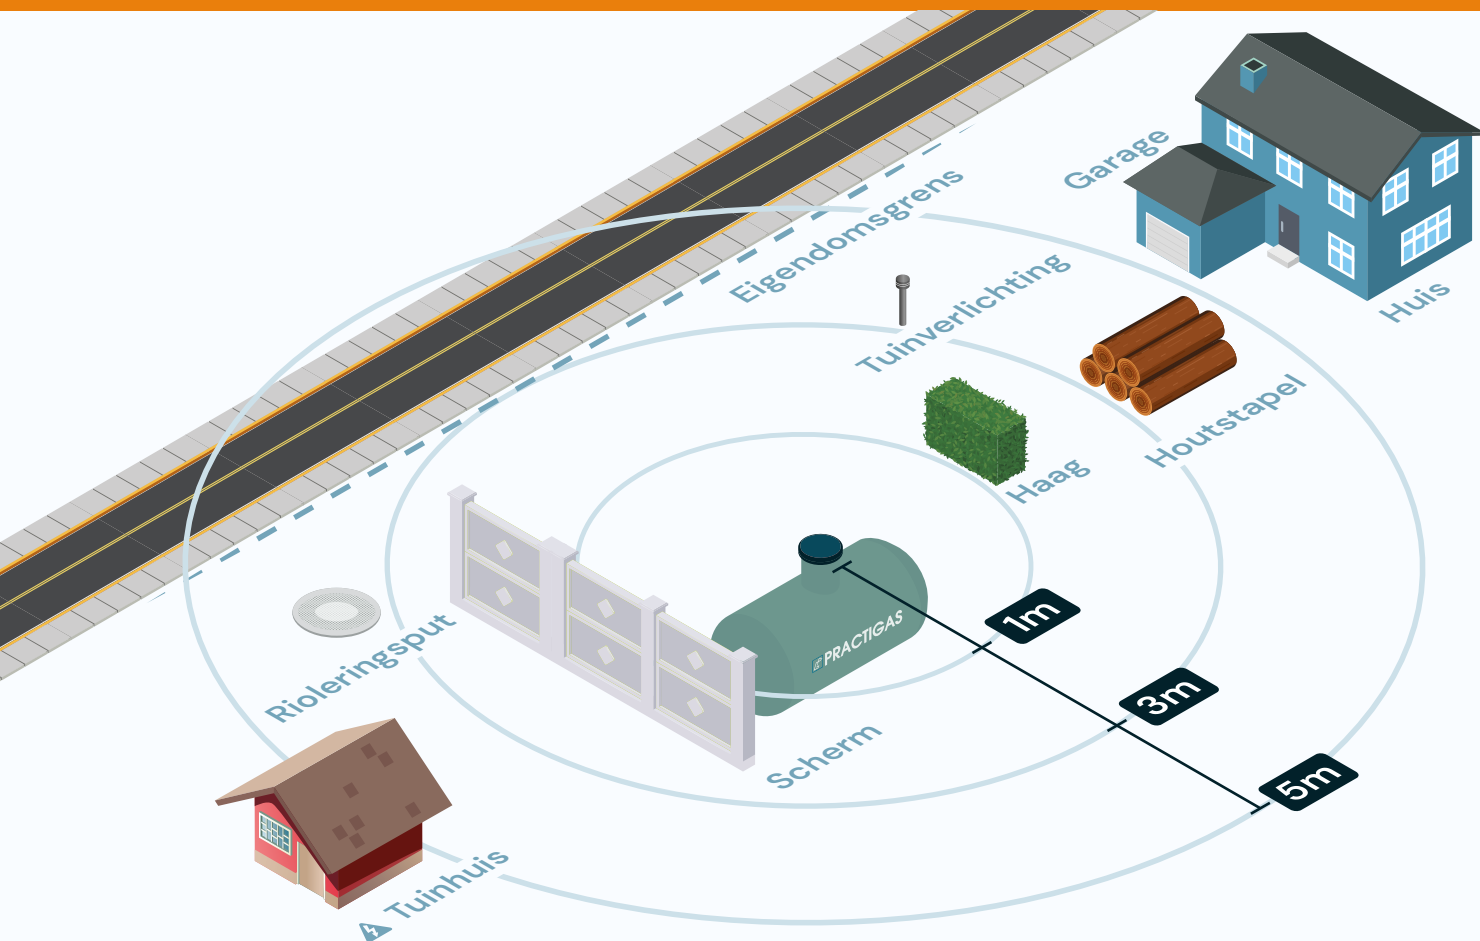

$$A + B + C \geq 5m$$

A Minimale veiligheidsafstanden (voor tanken $\leq 3 \text{ m}^3$):

1 m	Vrije doorgang rond het mangat	5 m	Vanaf de klep of vulmond tot Opening woonlokaal Opening lokaal ZONDER open vuurverbod Toegang tot een kelder
3 m	Vanaf de klep of vulmond tot: Eigendomsgrens Elke openbare weg Brandbaar materiaal Tuinverlichting (elektrische bronnen) Open putten niet in verbinding met lokalen		

B Scherm op minstens 1m van de tank (voor tanken $\leq 3 \text{ m}^3$)

Met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten.

- ▶ Een dicht en onbrandbaar scherm
- ▶ Het scherm moet het hoogste punt van de vulmond met 0,50 m overtreffen en moet tenminste 1,5 m hoog zijn. Bijkomend dient men rekening te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5 m bevinden.

C Elektrische installaties

Volgens zonering (behalve voor EX bescherming).

D Diepte ondergrondse tank

De ondergrondse tank dient bedekt te worden met een laag aarde van ten minste 50 cm dikte. Echter voor een ondergrondse tank met een maximale inhoud van 5.000 liter mag deze bedekt worden met een laag aarde van ten minste 30 cm [M.B 12-02-1999].

Bovenstaande gegevens zijn ENKEL van toepassing voor tanken met een grootte kleiner of gelijk aan 3 m^3 , gegevens voor andere tanken dienen opgevraagd te worden bij de maatschappij.